


Акт № 1.

замера толщины ледяного покрова озера (реки) р. Волв на против
ледочной станции

№ п/п	Дата промера	Местоположение лунки на схеме	Толщина замера льда(см)	Толщина снегового покрова (см)	Температура воздуха в момент замера льда °С	Описание льда(цвет, наличие пузырьков, посторонних включений, трещин на ледяном покрове)
	15.12.2025	Закраина	1 см.	2 см.	+10°	Белый
						рыхлый
						трещины
						нет

Схема проверяемого объекта

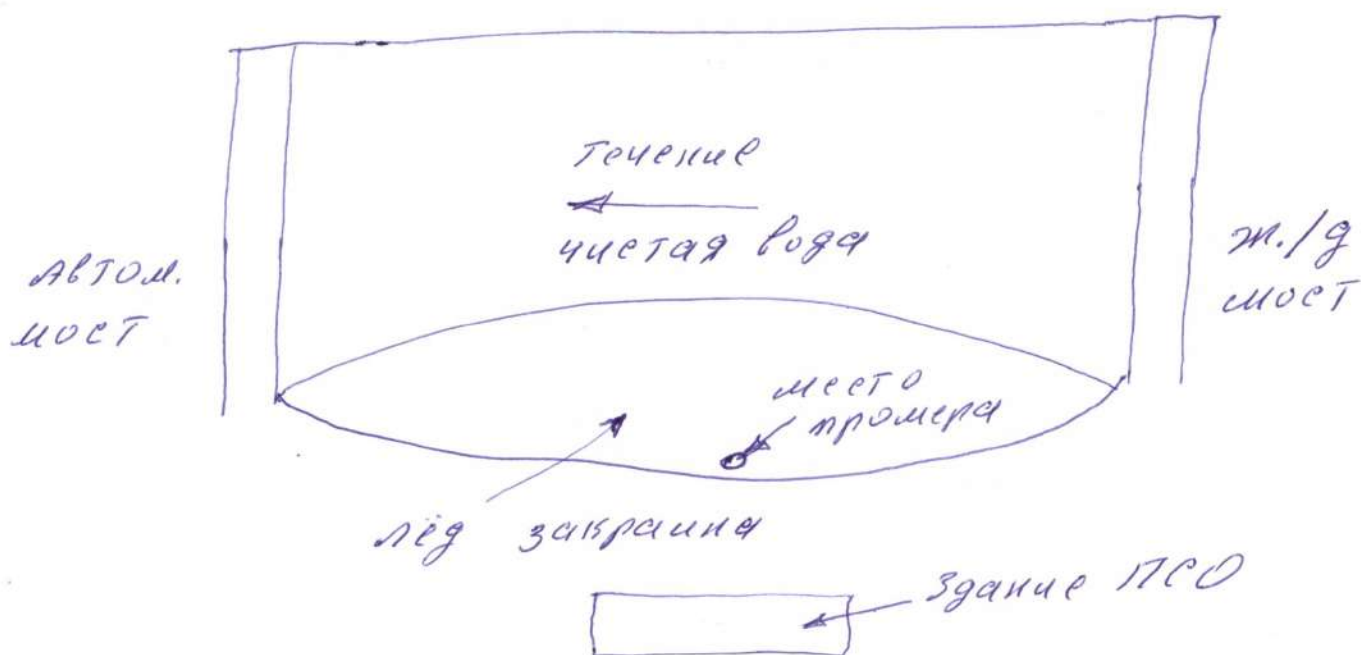

Заключение: Выход на лёд запрещён (невозможен).
Уровень реки выше нормального значения
примерно на 1,5-2 м

Замер проводил: Нач. ПСО на акв. АИИФ А.В. Изюминов.
 (должность, подпись ФИО)


Зам. Тимы Дубового МО ЖБ В.В. Вацев
 (должность, подпись ФИО)

Акт № 2

замера толщины ледяного покрова озера (реки) О. Земснаряд в р-н
ул. Реповская

№ п/п	Дата промера	Местоположение лунки на схеме	Толщина замера льда(см)	Толщина снегового покрова (см)	Температура воздуха в момент замера льда °С	Описание льда(цвет, наличие пузырьков, посторонних включений, трещин на ледяном покрове)
	15.12.2025	Край озера	3 см	2 см.	+1°C	Тёмный
						с пузырьк.
						трещин
						нет

Схема проверяемого объекта

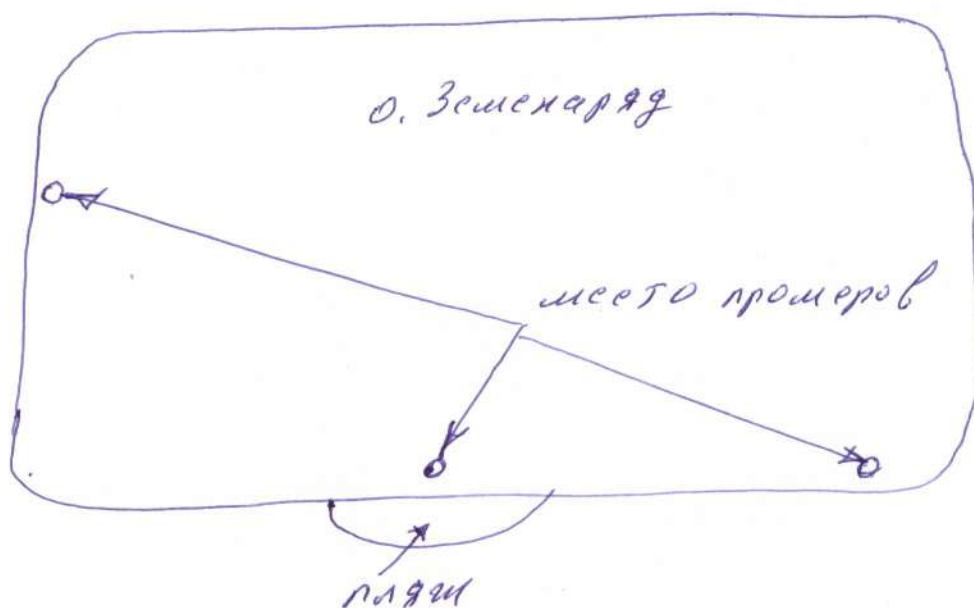

Заключение: Лёд Тёмный толщиной 3 см непрочный
покрытый снегом 2 см. Ледяной покров по всей
площади озера. Выход на лёд запрещён.

Замер проводил: нач. ИСО на айср. Минт А.В. Неченов
(должность, подпись ФИО)


Зам. Тех. Эксперт МО РБ Д.В. Вайс
(должность, подпись ФИО)

Акт № 3

замера толщины ледяного покрова озера (реки) О. Банное

№ п/п	Дата промера	Местоположение лунки на схеме	Толщина замера льда(см)	Толщина снегового покрова (см)	Температура воздуха в момент замера льда °С	Описание льда(цвет, наличие пузырьков, посторонних включений, трещин на ледяном покрове).
	15.12.2025	Край озера	2-3 см	2 см	+1°С	Тёмный
						с пузырьк.
						трещин
						нет

Схема проверяемого объекта

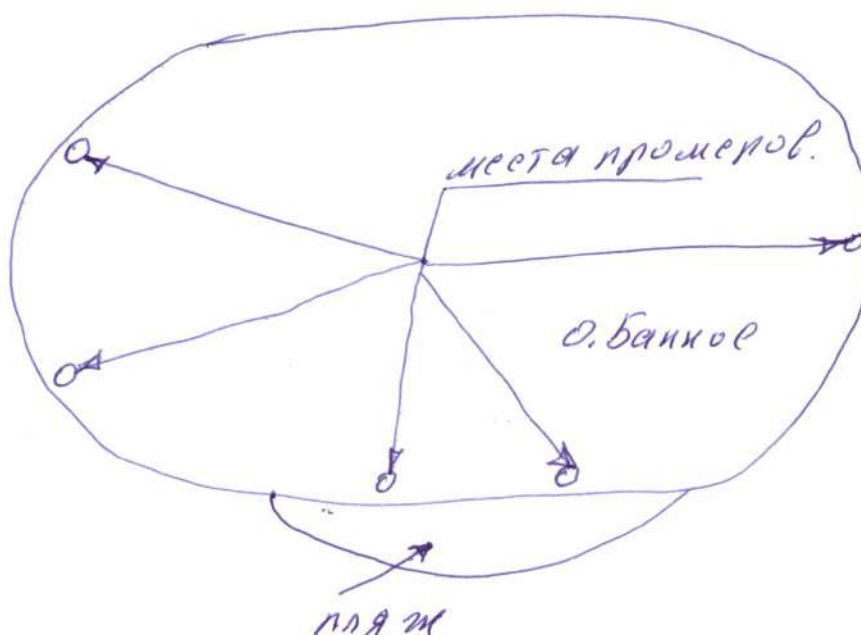

Заключение: Лёд тёмный толщиной от 2 до 3 см непрочный
покрытый снегом 2 см. Ледяной покров по всей
площади озера. Выход на лёд запрещён.

Замер проводил: Нач. МРО на а/в. Акимов А.В. Издирчов.
 (должность, подпись ФИО)


Зам. Главн. Управляющего МОУ В.П. Бугурев
 (должность, подпись ФИО)

Акт № 4

замера толщины ледяного покрова озера (реки) О. Болодельское

№ п/п	Дата промера	Местоположение лунки на схеме	Толщина замера льда(см)	Толщина снегового покрова (см)	Температура воздуха в момент замера льда °С	Описание льда(цвет, наличие пузырьков, посторонних включений, трещин на ледяном покрове)
	15.12.2025	Край озера	3-4 см	2 см	+1 °С	Тёмный
						Без пузырьков
						Трещин
						нет

Схема проверяемого объекта

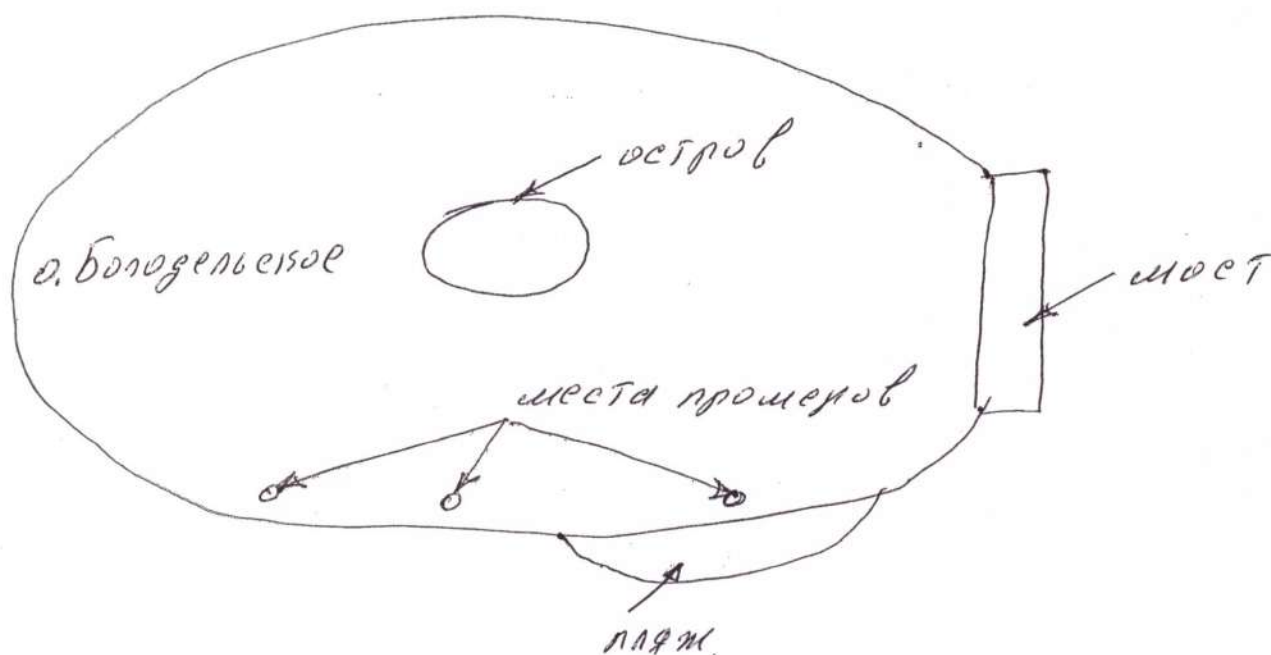

Заключение: Лёд тёмный толщиной от 3 до 4 см, непрочный
покрыт снегом 2 см. Ледяной покров по всей
площади озера. Выход на лёд запрещён

Замер проводил:

Мет. НГО на ф.р. А.В. Игнатов
 (должность, подпись ФИО)


Зам. Глав. Инженера МО В.П. Вязов
 (должность, подпись ФИО)

Акт № 5

замера толщины ледяного покрова озера (реки) О. Пронькинский
Земснаряд

№ п/п	Дата промера	Местоположение лунки на схеме	Толщина замера льда (см)	Толщина снегового покрова (см)	Температура воздуха в момент замера льда °С	Описание льда (цвет, наличие пузырьков, посторонних включений, трещин на ледяном покрове)
	15.12.2025	В край озера	2-3 см	2 см	+1 °С	Тёмный
						без пузырьков
						трещин
						нет

Схема проверяемого объекта

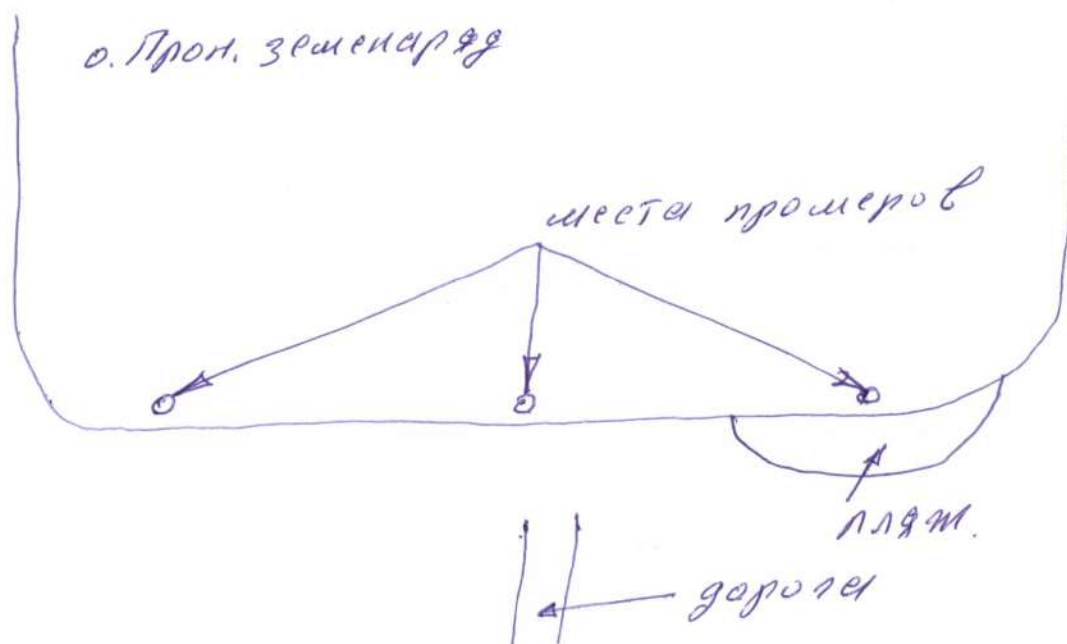

Заключение: Лёд тёмный толщиной 2-3 см непрочный
покрытый снегом 2 см, ледяной покров по всей
площади озера. Выход на лёд запрещён

Замер проводил: Мач. МСО на акв. Аппел А. В. Козиничев.
(должность, подпись ФИО)

Зам. Главн. Инженера МО РБ В. П. Вазуев
(должность, подпись ФИО)